

Pietra Ollare

TAGLIO DISCO
DIAMOND DISK CUT



LEVIGATA
HONED



SPAZZOLATA
BRUSHED



SABBIATA
SANDED



PROVE TECNICHE - VALORI MEDI
SUPERFICIE RESINATA LEVIGATA,
RETRO RESINATO RETINATO
TECHNICAL TESTS - AVERAGE VALUES
SURFACE: RESINED & HONED
BACK: RESINED WITH FIBREGLASS NET

Massa volumica apparente UNI EN 1936:2007
Apparent Density UNI EN 1936:2007
2880 kg/m³

Porosità aperta UNI EN 1936:2007
Open Porosity UNI EN 1936:2007
0,2 %

Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica
UNI EN 13755:2008
Water Absorption at atmospheric pressure
UNI EN 13755:2008
0,1 %

Resistenza all'abrasione UNI EN 14157:2017
Abrasion Resistance UNI EN 14157:2017
20,0 mm

Resistenza a flessione UNI EN 12372:2007
Flexural Strength UNI EN 12372:2007
29,2 MPa

Resistenza al gelo:
resistenza a flessione dopo 14 cicli di gelo/disgelo
UNI EN 12371:2010 - UNI EN 12372:2007
Frost Resistance:
flexural strength after 14 freeze/thaw cycles
UNI EN 12371:2010 - UNI EN 12372:2007
30,0 MPa


Resistenza al gelo: resistenza a flessione dopo 56 cicli
di gelo/disgelo UNI EN 12371:2010 - UNI EN 12372:2007
Frost Resistance: flexural strength after 56 freeze/
thaw cycles UNI EN 12371:2010 - UNI EN 12372:2007
24,9 MPa

Carico di rottura in corrispondenza
dei fori di fissaggio UNI EN 13364:2003
Breaking Load at dowel hole UNI EN 13364:2003
1950 N

Resistenza all'invecchiamento accelerato: resistenza a
flessione dopo cicli di shock termico
UNI EN 14066:2013 - UNI EN 12372:2007
Resistance to Ageing: flexural strength
after thermal shock cycles
UNI EN 14066:2013 - UNI EN 12372:2007
21,0 MPa

TAGLIO DISCO **DIAMOND DISK CUT**

LEVIGATA **HONED**

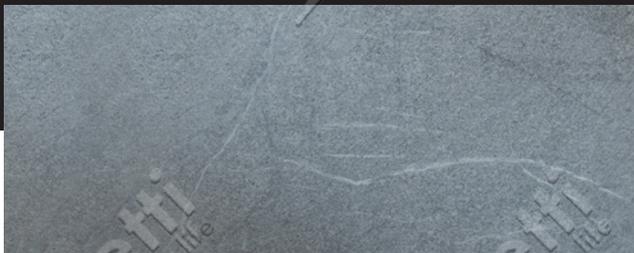

Lastra

Slab

200x80 cm

78,7x31,5"


Dettaglio

Detail


35x80 cm

13,8x31,5"

SPAZZOLATA BRUSHED

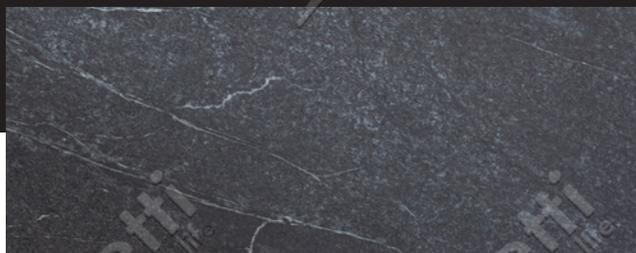

SABBIATA SANDED

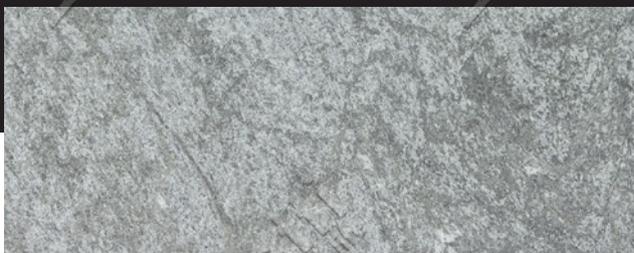

Lastra
Slab

200x80 cm
78,7x31,5"

Dettaglio
Detail

35x80 cm
13,8x31,5"



LAB N° 0699

Rapporto di prova n° 18-4260-004

Data di emissione, 30/07/2018

Cliente	SUCETTI LUCIANO S.R.L. VIA REZIA N.30 23022 - CHIAVENNA, SO ITALIA
Descrizione Campione	PIETRA OLLARE #
Provenienza	STABILIMENTO DEL CLIENTE
Natura campione	LASTRE DI PIETRA NATURALE DA TAGLIO
Campionato da	CLIENTE
Data di campionamento	NON DICHIARATA
Prelevato da	CORRIERE
Data di consegna	17/05/2018
Numero accettazione	18-4260
Data di accettazione	17/05/2018
Data inizio prova	21/05/2018
Data fine prova	30/07/2018
Oggetto	PROVE ITT PER MARCATURA CE SECONDO: UNI EN 1469 UNI EN 12057 UNI EN 12058

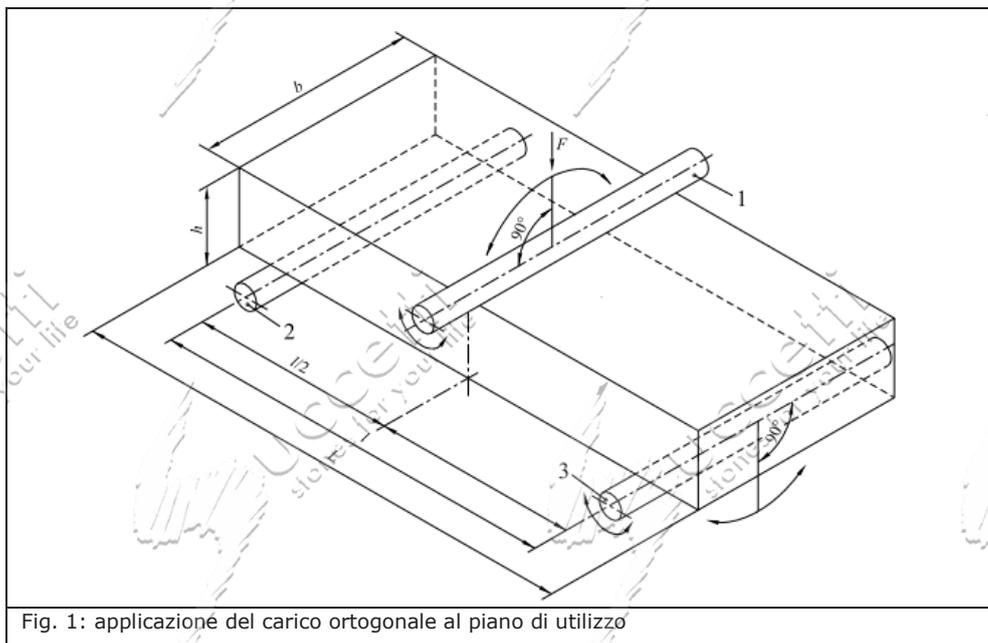
DISPOSIZIONE DEI PIANI DI ANISOTROPIA RISPETTO ALLE DIMENSIONI DEI PROVINI:


Fig. 1: applicazione del carico ortogonale al piano di utilizzo



LAB N° 0699

Rapporto di prova n° 18-4260-004

Data di emissione, 30/07/2018

ESAME PETROGRAFICO **

Prova in accordo con: UNI EN 12407: 2007

Descrizione macroscopica mediante lente (10X), acido cloridrico diluito (al 10%)

Roccia di origine metamorfica di composizione talco-cloritica e anfibolitica, non reattiva con acido cloridrico a freddo. La roccia presenta un'isorientazione dei cristalli evidenziando una struttura lepidoblastica

**Analisi microscopica petrografica in sezione sottile mediante microscopio polarizzatore (sez. sottile a 30 micron) –
 Prova microchimica con soluzione colorante Alizarina S (rosso Alizarina)**

Componenti		%	Grana
Principali	Anfibolo	30	Cristalli fibrosi/aciculari
	Talco	35	Cristalli aciculari
	Clorite	25	Cristalli lamellari
	Serpentino	10	Cristalli aciculari
	-	-	-
Minori	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

 Apparecchiature: Troncatrice Micromet
 Remet

 Microscopio Olympus BX 41
 Fotocamera digitale Canon EOS
 450D
 Controllo remoto e gestione immagine Eos
 Utility
 Lente d'ingrandimento
 10x



LAB N° 0699

Rapporto di prova n° 18-4260-004

Data di emissione, 30/07/2018

ESAME PETROGRAFICO **

Prova in accordo con: UNI EN 12407: 2007

**Analisi microscopica petrografica in sezione sottile mediante microscopio polarizzatore (sez. sottile a 30 micron) -
 Prova microchimica con soluzione colorante Alizarina S (rosso Alizarina)**

Tessitura intergranulare	Tessitura lepidoblastica
Tessitura intragranulare	Assenza di scistosità interne
Porosità osservabile al microscopio	Nessuna porosità osservabile
Relitti	Assenti
Grana	Media-fine
Classificazione	talco scisto con anfibolo
Nome commerciale	Pietra Ollare

100% ANALYSIS+TESTING

**Ecam
Ricert**
Innovation in research

ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246

ecamricert.com

ECAMRICERT-S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2002
Accreditamento LAB n°0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2005

dati e informazioni forniti dal cliente / N.A. non applicabile / * Prova non accreditata da ACCREDIA
** Prova NON ACCREDITATA eseguita da laboratorio esterno qualificato
Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio



LAB N° 0699

Rapporto di prova n° 18-4260-004

Data di emissione, 30/07/2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

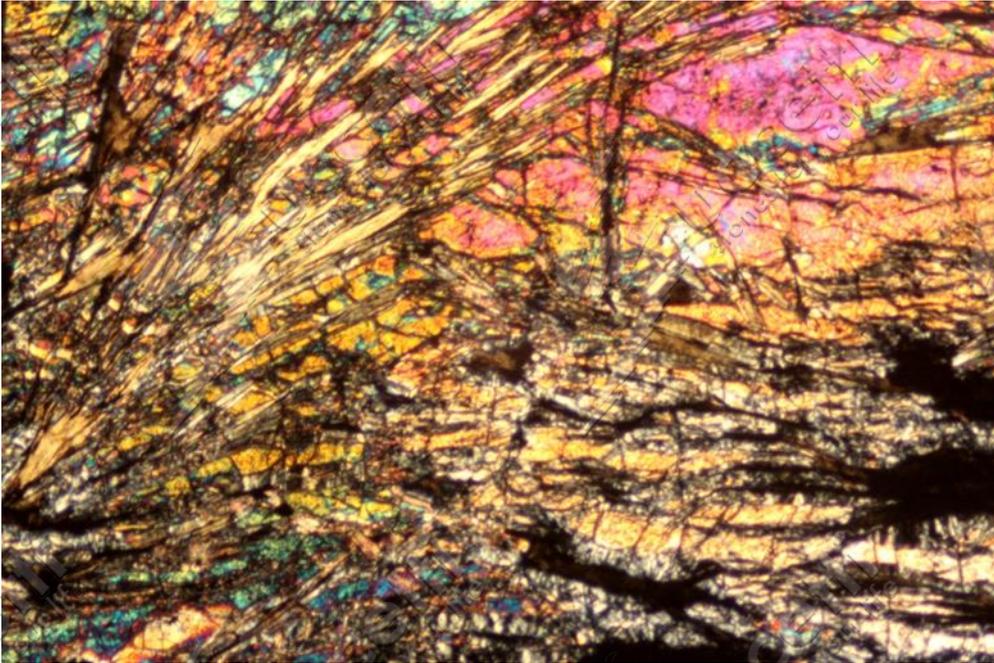


Foto n. 1 - Foto al microscopio ottico, sezione sottile, luce trasmessa, 20 ingrandimenti, nicols incrociati



Foto n. 2 - Foto al microscopio ottico, sezione sottile, luce trasmessa, 20 ingrandimenti, nicols incrociati



Rapporto di prova n° 18-4260-004

Data di emissione, 30/07/2018

**DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA
(UNI EN 13755:2008)**

PROVINO	dimensioni del provino (mm)			Massa del provino secco (g)	Massa del provino saturo (g)	Assorbimento (%)
n.	L	I	h	m _d	m _s	A _b
ASS - 1	100,2	99,9	27,0	775,34	775,95	0,1
ASS - 2	100,0	100,0	27,0	769,79	770,39	0,1
ASS - 3	100,1	100,1	27,0	781,76	782,26	0,1
ASS - 4	100,0	99,9	27,1	773,02	773,65	0,1
ASS - 5	99,9	100,0	27,0	774,32	774,88	0,1
ASS - 6	99,9	99,9	27,2	771,72	772,40	0,1
assorbimento medio (%)						0,1±0,1

Nota: incertezza di misura riportata in forma estesa con k = 2,57 corrispondente ad un livello di fiducia di 95 %

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE (UNI EN 1936:2007)*

PROVINO	Massa del provino secco (g)	Massa del provino saturo (g)	Massa del provino immerso (g)	Massa volumica apparente (kg/m ³)
ASS - 1	775,34	775,95	506,50	2871,7
ASS - 2	769,79	770,39	502,82	2871,2
ASS - 3	781,76	782,26	513,60	2904,0
ASS - 4	773,02	773,65	504,53	2866,7
ASS - 5	774,32	774,88	506,07	2874,8
ASS - 6	771,72	772,40	504,34	2873,1
Massa volumica apparente media (kg/m³)				2880

DETERMINAZIONE DELLA POROSITA' APERTA (1936:2007)*

PROVINO	Massa del provino secco (g)	Massa del provino saturo (g)	Massa del provino immerso (g)	Porosità aperta (%)
ASS - 1	775,34	775,95	506,50	0,2
ASS - 2	769,79	770,39	502,82	0,2
ASS - 3	781,76	782,26	513,60	0,2
ASS - 4	773,02	773,65	504,53	0,2
ASS - 5	774,32	774,88	506,07	0,2
ASS - 6	771,72	772,40	504,34	0,3
Porosità aperta media (%)				0,2


**MISURA DELLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE (UNI EN 14157:2017)
 Metodo A con disco abrasivo**

Finitura superficiale:	Resinata - levigata #
Superficie di abrasione:	ORTOGONALE AL PIANO DI UTILIZZO
¹ Valore di correzione:	- 0,5 mm

n. provino	larghezza solco (mm)	larghezza solco corretta (mm) ¹	valore medio corretto (mm)
1	19,1	18,5	20,0 ± 3,0
2	21,4	21,0	
3	20,5	20,0	
4	21,9	21,5	
5	19,8	19,5	
6	19,8	19,5	

Nota: incertezza di misura sul valore medio riportata in forma estesa con k = 2,57 corrispondente ad un livello di fiducia di 95 %




RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO (UNI EN 12372-2007)

-Velocità di applicazione del carico:	0,26 MPa/s
-Finitura superficiale:	resinata levigata con retro resinato-retinato #
-Direzione di applicazione del carico:	ortogonale al piano di utilizzo (al verso, fig. 1)

PROVINO	Dimensioni (mm)				Carico di rottura (N)	tipo di rottura (1)	Resistenza a flessione (MPa)
	n.	Lunghezza totale L	Distanza appoggi I	b			
PO-1	180,3	144,0	90,1	28,5	8976	-	26,5
PO-2	180,9	144,0	90,3	29,1	10456	-	29,5
PO-3	180,5	144,0	90,5	29,1	10389	-	29,3
PO-4	180,5	144,0	90,6	28,9	11247	-	32,1
PO-5	180,3	144,0	90,4	28,8	9856	-	28,4
PO-6	180,1	144,0	90,5	28,6	10439	-	30,5
PO-7	179,9	144,0	90,4	28,5	10322	-	30,4
PO-8	180,1	144,0	89,9	28,6	10256	-	30,1
PO-9	180,4	144,0	80,7	28,4	7890	-	26,2
PO-10	180,5	144,0	80,4	28,6	8754	-	28,8
Resistenza a flessione media (MPa):							29,2 ± 1,7

numero provini:	10
Resistenza a flessione media (MPa)	29,2 ± 1,7
deviazione standard (MPa)	1,8
Coefficiente di variazione	0,1
Media logaritmica	3,37
deviazione standard logaritmica (MPa)	0,06
Valore minimo (MPa)	26,2
Valore massimo (MPa)	32,1
Valore minimo atteso (MPa)	25,5
Fattore quantile K _s	2,10

Nota: incertezza di misura sul valore medio riportata in forma estesa con $k = 2,23$ corrispondente ad un livello di fiducia di 95 %

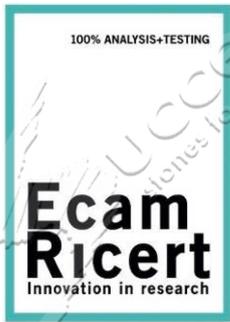

ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246
ecamricert.com

ECAMRICERT-S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2002
Accreditamento LAB n° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2005

dati e informazioni forniti dal cliente / N.A. non applicabile / * Prova non accreditata da ACCREDIA
** Prova NON ACCREDITATA eseguita da laboratorio esterno qualificato
Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio



LAB N° 0699

Rapporto di prova n° 18-4260-004

Data di emissione, 30/07/2018

**DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO (UNI EN 12371:2010)*
tramite modifica della resistenza a flessione (UNI EN 12372:2007)**

- Numero di cicli: 14
- Deterioramento visibile^x: 0
- Finitura superficiale: resinata levigata con retro resinato-retinato #
- Direzione di applicazione del carico: ortogonale al piano di utilizzo (al verso, fig. 1)

*Nota (vedi par. 7.3.2.1 UNI EN 12371:2010):

0	specimen intact.
1	very minor damage (minor rounding of corners and edges) which does not compromise the integrity of the specimen.
2	one or several minor cracks ($\leq 0,1$ mm width) or detachment of small fragments (≤ 30 mm ² per fragment).
3	one or several cracks, holes or detachment of fragments larger than those defined for the '2' rating, or alteration of material in veins, or the specimen shows important signs of crumble or dissolution.
4	specimen with major cracks or broken in two or more or disintegrated.

Valore medio di resistenza flessione (R_{TF}) sui provini non sottoposti ai cicli di gelo e disgelo:

R_{TF} (MPa)	29,2
----------------	------

Valore medio di resistenza flessione (R_{TF}) sui provini sottoposti ai cicli di gelo e disgelo (14 cicli):

R_{TF} (MPa)	30,0
----------------	------




RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO (UNI EN 12372-2007)

-Velocità di applicazione del carico:	0,26 MPa/s
-Finitura superficiale:	resinata levigata con retro resinato-retinato #
-Direzione di applicazione del carico:	ortogonale al piano di utilizzo (al verso, fig. 1)

PROVINO	Dimensioni (mm)				Carico di rottura (N)	tipo di rottura (1)	Resistenza a flessione (MPa)
	n.	Lunghezza totale L	Distanza appoggi I	b			
PO-11		180,4	143,0	90,2	28,0	9124	27,7
PO-12		181,1	143,0	90,4	28,7	11603	33,4
PO-13		180,1	143,0	90,6	28,8	11486	32,8
PO-14		180,4	143,0	90,8	28,4	12721	37,3
PO-15		180,2	143,0	90,6	28,3	10450	30,9
PO-16		180,4	143,0	90,6	28,6	11488	33,3
PO-17		180,3	143,0	90,5	28,3	9546	28,3
PO-18		180,1	143,0	90,7	28,8	11324	32,3
PO-19		180,5	143,0	90,9	28,3	5544	16,3
PO-20		180,7	143,0	90,3	29,1	9756	27,4
Resistenza a flessione media (MPa):							30,0 ± 2,9

numero provini:	10
Resistenza a flessione media (MPa)	30,0 ± 2,9
deviazione standard (MPa)	5,7
Coefficiente di variazione	0,2
Media logaritmica	3,38
deviazione standard logaritmica (MPa)	0,23
Valore minimo (MPa)	16,3
Valore massimo (MPa)	37,3
Valore minimo atteso (MPa)	18,2
Fattore quantile K _s	2,10

Nota: incertezza di misura sul valore medio riportata in forma estesa con k = 2,31 corrispondente ad un livello di fiducia di 95 %

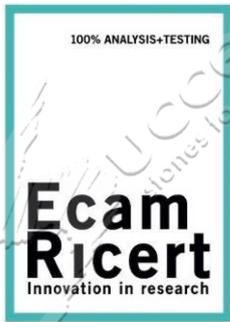

ECAMRICERT SRL
 Viale del Lavoro, 6
 36030 Monte di Malo
 Vicenza, Italy
 T +39 0445 605838
 F +39 0445 581430
 info@ecamricert.com
 C.F./P.I. 01650050246
 ecamricert.com

ECAMRICERT-S.R.L.
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
 Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2002
 Accreditemento LAB n°0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2005

dati e informazioni forniti dal cliente / N.A. non applicabile / * Prova non accreditata da ACCREDIA
 ** Prova NON ACCREDITATA eseguita da laboratorio esterno qualificato
 Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio



LAB N° 0699

Rapporto di prova n° 18-4260-004

Data di emissione, 30/07/2018

**DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO (UNI EN 12371:2010)*
 tramite modifica della resistenza a flessione (UNI EN 12372:2007)**

- Numero di cicli: 56
- Deterioramento visibile^x: 0
- Finitura superficiale: resinata levigata con retro resinato-retinato #
- Direzione di applicazione del carico: ortogonale al piano di utilizzo (al verso, fig. 1)

*Nota (vedi par. 7.3.2.1 UNI EN 12371:2010):

0	specimen intact.
1	very minor damage (minor rounding of corners and edges) which does not compromise the integrity of the specimen.
2	one or several minor cracks ($\leq 0,1$ mm width) or detachment of small fragments (≤ 30 mm ² per fragment).
3	one or several cracks, holes or detachment of fragments larger than those defined for the '2' rating, or alteration of material in veins, or the specimen shows important signs of crumble or dissolution.
4	specimen with major cracks or broken in two or more or disintegrated.

Valore medio di resistenza flessione (R_{TF}) sui provini non sottoposti ai cicli di gelo e disgelo:

R_{TF} (MPa)	29,2
-------------------	------

Valore medio di resistenza flessione (R_{TF}) sui provini sottoposti ai cicli di gelo e disgelo (56 cicli):

R_{TF} (MPa)	24,9
-------------------	------



RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO (UNI EN 12372-2007)

-Velocità di applicazione del carico:	0,25 MPa/s
-Finitura superficiale:	resinata levigata con retro resinato-retinato #
-Direzione di applicazione del carico:	ortogonale al piano di utilizzo (al verso, fig. 1)

PROVINO	Dimensioni (mm)				Carico di rottura (N)	tipo di rottura (1)	Resistenza a flessione (MPa)
	n.	Lunghezza totale L	Distanza appoggi I	b			
1-PO-56	181,2	142,0	90,3	28,5	4802		13,9
2-PO-56	179,7	142,0	90,2	28,2	9359		27,8
3-PO-56	180,2	142,0	90,6	28,6	8118		23,3
4-PO-56	180,4	142,0	90,8	28,5	9095		26,3
5-PO-56	180,3	142,0	90,4	28,2	4744		14,1
6-PO-56	180,3	142,0	90,5	28,3	10103		29,6
7-PO-56	180,7	142,0	90,8	28,6	9534		27,3
8-PO-56	180,5	142,0	90,7	28,6	10359		29,8
9-PO-56	180,2	142,0	90,8	28,4	9700		28,3
10-PO-56	180,3	142,0	90,2	28,6	9881		28,6
Resistenza a flessione media (MPa):							24,9 ± 2,9

numero provini:	10
Resistenza a flessione media (MPa)	24,9 ± 2,9
deviazione standard (MPa)	6,0
Coefficiente di variazione	0,2
Media logaritmica	3,18
deviazione standard logaritmica (MPa)	0,29
Valore minimo (MPa)	13,9
Valore massimo (MPa)	29,8
Valore minimo atteso (MPa)	13,0
Fattore quantile K _s	2,10

Nota: incertezza di misura sul valore medio riportata in forma estesa con k = 2,31 corrispondente ad un livello di fiducia di 95 %




LAB N° 0699

Rapporto di prova n° 18-4260-004

Data di emissione, 30/07/2018

**DETERMINAZIONE DEL CARICO DI ROTTURA
 IN CORRISPONDENZA DEI FORI DI FISSAGGIO (UNI EN 13364:2003)***


figura 3 Sistema di prova per un provino senza piani di anisotropia (tipo 0)

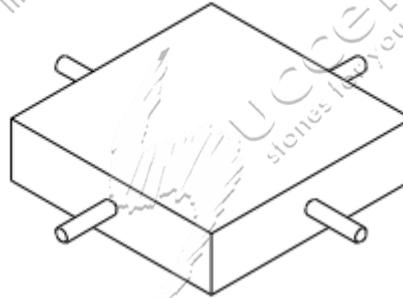**DATI DI PROVA:**

Tipologia di prova:	0
Numero provini:	3
Condizionamento provini:	In stufa ventilata a $70 \pm 5^\circ\text{C}$ fino a massa costante
Tipo di cemento utilizzato:	Malta cementizia CEM I 52,5 R
Finitura superficiale:	resinata levigata con retro resinato-retinato #
Diametro del foro [mm]:	10
Diametro del perno [mm]:	6,1

RISULTATI DI PROVA:**Legenda**

- d: spessore del provino
 d_1 : distanza dal foro alla faccia nella direzione della forza
 b_A : distanza massima del centro del foro al bordo della frattura

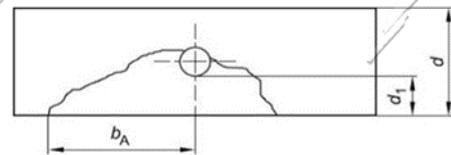




Rapporto di prova n° 18-4260-004

Data di emissione, 30/07/2018

Provino n°	Dimensioni del provino [mm]			Prova n°	d ₁ [mm]	b _A [mm]	Carico di rottura F [N]
	L ₁	L ₂	d				
1	200,1	200,9	28,6	1	10	38	1400
				2	11	26	1350
				3	11	24	2000
				4	11	22	2150
2	200,9	200,4	28,3	5	11	28	1700
				6	10	25	1600
				7	10	49	2500
				8	10	19	1800
3	200,4	199,9	28,5	9	11	26	2600
				10	10	34	2450
				11	10	39	2000
				12	10	28	2100

Valore medio di d ₁ [mm]:	10
Valore medio di b _A [mm]:	30
Carico di rottura medio F [N]:	1950
Deviazione Standard [N]:	416
Coefficiente di variazione:	0,21
Media logaritmica:	7,58
Deviazione standard logaritmica:	0,22
Valore minimo [N]:	1350
Valore massimo [N]:	2600
Valore minimo atteso [N]:	1250
Fattore quantile K _S :	2,06

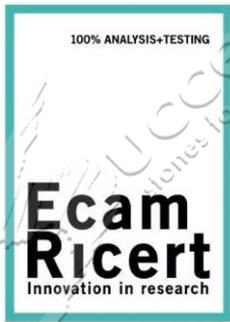

ECAMRICERT SRL
Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo
Vicenza, Italy
T +39 0445 605838
F +39 0445 581430
info@ecamricert.com
C.F./P.I. 01650050246
ecamricert.com

ECAMRICERT-S.R.L.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2002
Accreditamento LAB n°0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2005

dati e informazioni forniti dal cliente / N.A. non applicabile / * Prova non accreditata da ACCREDIA
** Prova NON ACCREDITATA eseguita da laboratorio esterno qualificato
Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio



LAB N° 0699

Rapporto di prova n° 18-4260-004

Data di emissione, 30/07/2018

DETERMINAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ACCELERATO TRAMITE SHOCK TERMICO (UNI EN 14066:2013)*

Condizionamento dei provini

I provini precedentemente essiccati a massa costante sono soggetti a variazioni di temperatura secondo il procedimento seguente: 18 h in stufa ventilata a 70 °C immediatamente seguito da 6 h completamente immersi in acqua di rubinetto alla temperatura di 20°C. Il numero di cicli totali è 20. Al termine dei cicli, i provini vengono essiccati fino a massa costante a 70°C e sottoposti a prova per la determinazione della porosità aperta (secondo UNI EN 1936:2007) e della resistenza a flessione sotto carico concentrato (secondo UNI EN 12372:2007).

In seguito ai cicli di shock termico i provini non presentano alterazioni superficiali apprezzabili.

POROSITA' APERTA PRIMA DEI CICLI DI SHOCK TERMICO (VEDI SOPRA):	0,2 %
POROSITA' APERTA DOPO I CICLI DI SHOCK TERMICO (valore medio dei provini sottoposti a prova):	0,2 %
VARIAZIONE DELLA POROSITA' APERTA A SEGUITO DEI CICLI DI SHOCK TERMICO (%):	0,0 %

RESISTENZA A FLESSIONE PRIMA DEI CICLI DI SHOCK TERMICO:	29,2 MPa
RESISTENZA A FLESSIONE DOPO I CICLI DI SHOCK TERMICO:	21,0 MPa
VARIAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE A SEGUITO DEI CICLI DI SHOCK TERMICO (%):	- 28,1 %


RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO (UNI EN 12372-2007)

-Velocità di applicazione del carico:	0,29 MPa/s
-Finitura superficiale:	resinata levigata con retro resinato-retinato #
-Direzione di applicazione del carico:	ortogonale al piano di utilizzo (al verso, fig. 1)

PROVINO	Dimensioni (mm)				Carico di rottura (kN)	tipo di rottura (1)	Resistenza a flessione (MPa)
n.	Lunghezza totale L	Distanza appoggi I	b	d	W	-	R _{TF}
1 - ST	180,3	143,0	90,3	28,1	4584	1	13,8
2 - ST	180,2	143,0	90,6	28,8	5664		16,2
3 - ST	180,4	143,0	90,6	28,9	6936		19,7
4 - ST	180,6	143,0	90,4	28,3	4710		13,9
5 - ST	180,5	143,0	90,7	28,4	7823	1	23,0
6 - ST	180,1	143,0	91,1	28,9	6778		19,1
7 - ST	180,0	143,0	90,5	28,3	9628		28,6
8 - ST	180,8	143,0	90,2	28,5	5862		17,1
9 - ST	180,7	143,0	90,2	28,6	10499		30,5
10 - ST	180,2	143,0	90,5	29,1	9929		27,9
Resistenza a flessione media (MPa):							21,0 ± 3

1) Nota: la frattura è avvenuta a più del 15% della distanza tra i coltelli di appoggio e la mezzzeria

numero provini:	10
Resistenza a flessione media (MPa)	21,0 ± 3
deviazione standard (MPa)	6,2
Coefficiente di variazione	0,3
Media logaritmica	3,00
deviazione standard logaritmica (MPa)	0,29
Valore minimo (MPa)	13,8
Valore massimo (MPa)	30,5
Valore minimo atteso (MPa)	10,9
Fattore quantile K _S	2,10

Nota: incertezza di misura sul valore medio riportata in forma estesa con k = 2,31 corrispondente ad un livello di fiducia di 95 %



SUC CETTI LUCIANO S.R.L.
Via Rezia, 30
23022 Chiavenna (SO) - Italy

info@succettigraniti.com
+39 0343 33278
www.succettigraniti.com